


## Thermische Leistungskurven der Kondensationswärmetauscher GJ in Abhängigkeit der Wasser-Rücklauf­temperatur

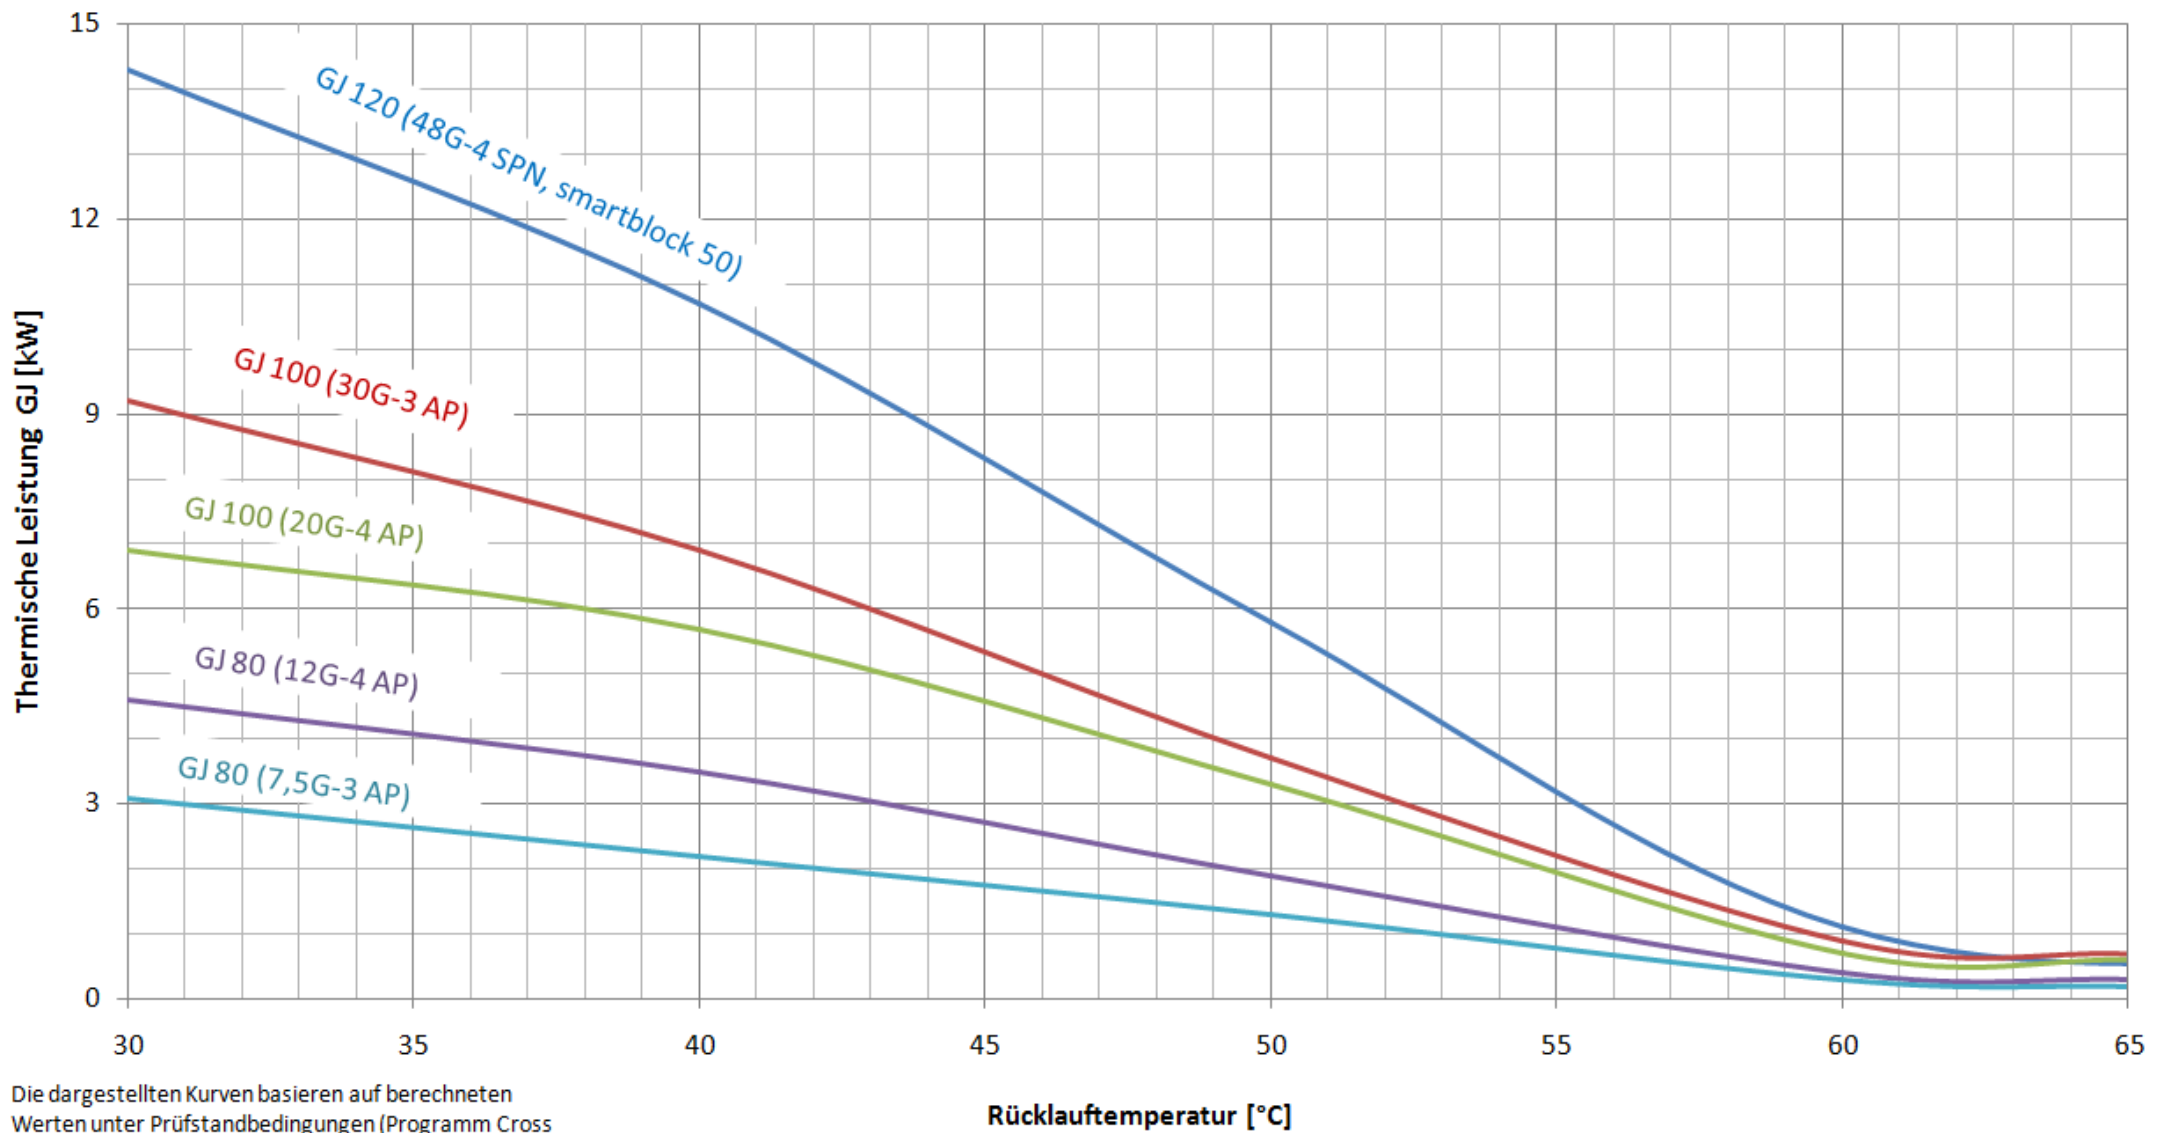

Die dargestellten Kurven basieren auf berechneten Werten unter Prüf­stand­bedingungen (Programm Cross von AirBeck AG Annahme: Massenstrom Wasser 0,7kg/s).